
Objectif

Maintenance du/des disjoncteur(s) de types CA et BA et autres ensembles de protection

Périodicité

Annuelle

Intervenant

Pour les disjoncteurs de type BA → Personne habilitée à l'entretien et à la maintenance des disjoncteurs


Pour les disjoncteurs de type CA et les autres ensembles de protection (clapets de type EA...) → Personnel interne ou entreprise extérieure

Procédure

Pour les disjoncteurs de type BA :

A chaque vérification, la fiche de contrôle doit être complétée et signée par le contrôleur et le maître d'ouvrage et doit ensuite être adressée à l'autorité sanitaire

Pour les autres :

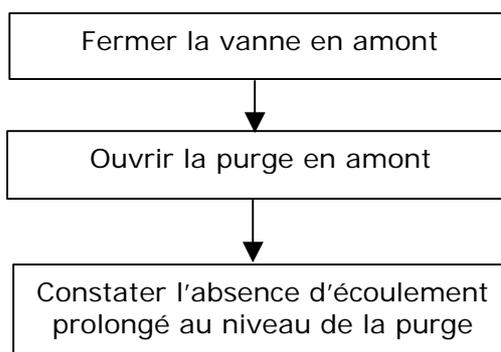

Traçabilité

Pour les disjoncteurs de type BA : Fiches de contrôle de maintenance (DDASS)

Pour les autres : Registre des opérations de maintenance et de vérification